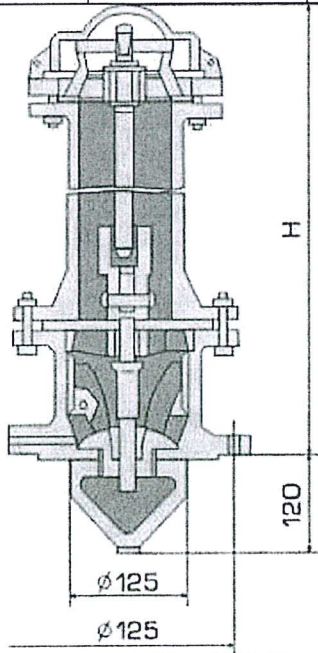



Заказчик:	ОАО «ПКС–Водоканал»	Группа материалов:	Г
№ опросного листа:	ГД0017	Код МТР в ЕНС PKS:	ГД0017

Наименование МТР: Гидрант пожарный подземный стальной Н-1750

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочее Давление Р _р , не более	МПа (кгс/см ²)	1 (10)
1.2	Высота гидранта Н	мм	1750
1.3	Внутренний диаметр корпуса Ду	мм	125
1.4	Резьбовую часть ниппеля должны изготавливать	материал	латуни (ЛК1) или бронзы (Бр О5Ц5С5)
1.5	Корпус	материал	сталь
1.6	Ход клапана	мм	24 - 30
1.7	Люфт шпинделя в опорном кольце, не более	мм	0,4
1.8			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Гидрант пожарный подземный стальной Н-1750	шт	1

ФИО Ответственного:	Перекин Денис Александрович		
Должность:	Начальник участка сетей водопровода		
Телефон / Факс:	+7(8142)52–58–10		
Электронный адрес:	d.perekin@rks.karelia.ru		
Подпись:	Инженер первой категории ПО		Митруков Павел Дмитриевич
Директор технического департамента:	Технический директор ОАО «ПКС–Водоканал» Остапчук Виталий Викторович		
Подпись:	